

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

*Aktualitātes ugunsdrošību un valsts  
ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos  
normatīvajos aktos*

Tomass Lausma, e-pasts: [tomass.lausma@vugd.gov.lv](mailto:tomass.lausma@vugd.gov.lv)

2023






Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

# Galvenie tiesību akti Eksploatējamajiem objektiem



- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums  
*(nosaka atbildību un pienākumus ugunsdrošības jomā, ugunsdrošības uzraudzību un objektu darbības apturēšanu)*
- Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»  
*(nosaka prasības fiziskām un juridiskām personām, lai novērtu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas, neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas)*

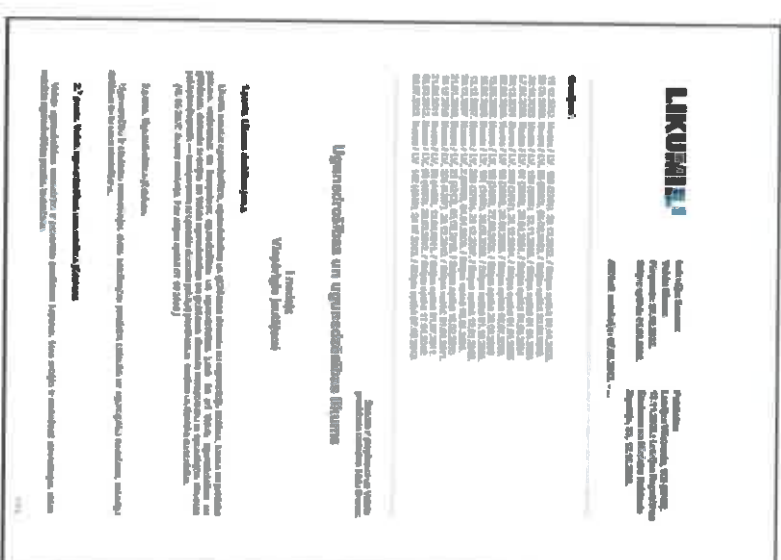



Vēstis ugunsdrošības un glābšanas dienests



# *Galvenie tiesību akti*

## **Projektējot un būvējot jaunas būves, veicot esošo būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, novietošanu un lietošanas veida maiņu**

### **Būvniecības likums**

(piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.)

**Ministru kabineta 2014.gada  
2.septembra noteikumi Nr.529 «Ēku  
būvnoteikumi»**

(ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus)

**Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  
noteikumi Nr.500 «Vispārīgie  
būvnoteikumi»**

(būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi)



**Ugunsdrošības prasības, kas noteiktas  
būvnormatīvos piemērām,**

**Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15  
"Būvju ugunsdrošība" (apstiprināts ar  
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem  
Nr.333);**

**Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15  
"Dzīvojamo un publisko ēku apkure  
un ventilācija" (apstiprināts ar Ministru kabineta  
2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.310)**



## Atbildība

Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietotnā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs normieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.

Vairākām personām iznomātā vai lietotnā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbildīgoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā.

Avots: Ugunsdrošības ugunsdzēsības likuma 9.pants un 10.pants

Pienākumi:

- 1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu;
- 2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;
- 3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
- 4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbības pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
- 5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



## *Gāzes iekārtu, ierīču un balonu ekspluatācijas prasības objektā un teritorijā*

**Objektā, kurā iespējama degspējīgu gāzu noplūde, veic pasākumus, lai nepieļautu sprādzienbīstamas koncentrācijas izveidošanos.**

**Avots: Ugunsdrošības noteikumu 353.punkts**





## *Gāzes iekārtu, ierīču un balonu ekspluatācijas prasības objektā un teritorijā*

Uzglabājot un lietojot gāzes balonus objektā vai teritorijā, tos aizsargā no siltuma avotu iedarbības.

Gāzes balonus novieto ne tuvāk par 1 m no siltuma avotiem un ne tuvāk par 5 m no atklātas liesmas.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 357.punkts





## *Gāzes iekārtu, ierīču un balonu ekspluatācijas prasības objektā un teritorijā*

**Objektā aizliegts novietot balonus ar degtspējīgām vai oksidējošām gāzēm, kā arī šķidrās bīstamas vielas pagrabos, cokolstāvos, bēniņos, uz balkoniem un lodžijām.**







## *Gāzes iekārtu, ierīču un balonu ekspluatācijas prasības objektā un teritorijā*

**Teritorijā, uzglabājot gāzes balonus grēdās, to augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 m. Gāzes balonu ventīļi ir pavērsti uz vienu pusi. Starp gāzes baloniem ievieto amortizējoša materiāla starplikas.**

**Avots: Ugunsdrošības noteikumu 360.punkts**








## *Publiskais objekts*

Publiskā objektā aizliegts ekspluatēt un uzglabāt sašķīdinātas naftas gāzes balonus vietās, kur notiek publisks pasākums, ja gāzes svars balonos var pārsniegt 14 kilogramus.

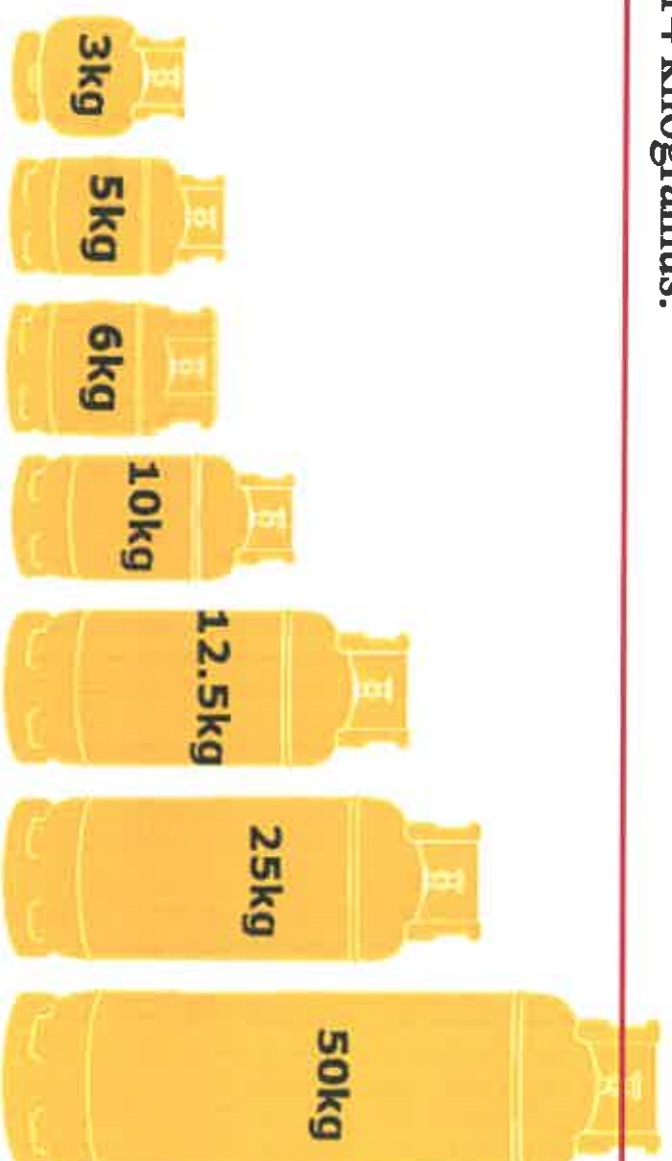



## *Tirdzniecības objekts*

Tirdzniecības objektā sašķidrinātas gāzes balonu tirdzniecības vietā aizliegts uzpildīt vai remontēt balonus.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 345.punkts





*Prasības bīstamo vielu uzglabāšanas, lietošanas, ražošanas, ieguves, pārkraušanas, pārsūkņēšanas vai fasēšanas objektam un teritorijai*

Balonus ar degtspējīgām gāzēm un vielām vai balonus ar oksidējošām gāzēm un vielām uzglabā teritorijā konteineros.

Maksimāli pieļaujamā gāzes balonu summārā ietilpība konteinerā nedrīkst pārsniegt 2000 litru.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 467.punkts





*Prasības bīstamo vielu uzglabāšanas, lietošanas, ražošanas, ieguves, pārkraušanas, pārsūknešanas vai fasēšanas objektam un teritorijai*

Konteinera konstrukcija aizsargā gāzes balonus no tiešas saules staru iedarbības tā, lai tie neuzkarstu.

Minimālais attālums no konteinera, kurā ir baloni ar degtspējīgām vai sprādzienbīstamām gāzēm, līdz citam gāzes balonu konteineram ir 6 m.

Avots: Ugunsdrošības noteikumu 474.punkts



**6 m vai vairāk**





## *Atbildība*

Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana!

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

*Avots: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.pants*

Minimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 50 euro, bet juridiskajai personai — 100 euro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 euro, bet juridiskajai personai — 10 000 euro.

*Avots: Administratīvā procesa likuma 370.pants*

*Ja ir neskaidrības vai jautājumi,  
aicinām sazināties ar MUGD  
ugunsdrošības inspektoriem vai  
tikties klātienē pieņemšanas laikā*

[http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu\\_saraksts](http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts)



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

# Paldies par uzmanību!

Tomass Lausmā, e-pasts: [tomass.lausma@vugd.gov.lv](mailto:tomass.lausma@vugd.gov.lv)

2023

