



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ugunsdzēsības aparātu un dūmu signalizācijas ierīču tirgus uzraudzības rezultāti

Baiba Vītoļiņa
Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore

Linda Rinkule
Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta
direktore/iestādes direktora vietniece



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

2 tirgus uzraudzības projekti:

- Spiedieniekārtu drošuma un atbilstības uzlabošanas projekts (2014.- 2015.g.);
- ES kopprojekts «Dūmu signalizācijas ierīču uzraudzība» (2013.g., 2015.g.).

Pamatmērķis:

Samazināt risku patērētājiem iegādāties drošuma prasībām neatbilstošus ugunsdzēsības aparātus un dūmu signalizācijas ierīces



Patētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ugunsdzēsības aparāti



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Normatīvo aktu prasības

- Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.165
„Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”
- Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.282
*„Ugunsdrošības preču, ugunsdzēsības iekārtu un ierīču
atbilstības novērtēšanas noteikumi”*



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Galvenās prasības marķējumam

- CE marķējums, kuram seko paziņotās iestādes numurs,
 - Ražotāja identifikācija,
 - Preces identifikācija (tips, sērija, modelis),
 - Galvenās maksimāli un/vai minimāli pieļaujamās ierobežojošās vērtības (darba spiediens, temperatūra uc.),
 - Ražošanas gads,
 - Lietošanas instrukcija,
 - Brīdinājumi.
-
- Ir jābūt norādītiem: ugunsgrēku klasei un dzēstspējai.

Informācijai ir jābūt valsts valodā.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Tirgus uzraudzības rezultāti

2014. un 2015.gadā projekta ietvaros pārbaudīti 38 modeļi. 10 no tiem ir veikta ekspertīze, kuras laikā tika pārbaudīta ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja, kā arī šādi raksturlielumi:

- Darbības ilgums un pildījuma atlikums,
- Darba temperatūras efektīvais diapazons,
- Drošības ierīču darbība,
- Darbināšanas un izplūdes kontroles mehānismu, drošības ierīču un kontroles vārsta darbība.

PTAC uzraudzības projekta rezultātā ir atklāti 11 (29%) normatīvo aktu prasībām neatbilstoši ugunsdzēsības aparātu modeļi, t.sk. 1 ir nedrošs, jo neizpilda dzēstspējas prasības.

Galvenā problēma – ugunsdzēsības aparātiem nav veikta atbilstības novērtēšana.

Rezultāts:

- no tirgus ir izņemtas 2290 ugunsdzēsības aparātu vienības un
- 540 vienības nav ielaistas brīvā apgrozībā Latvijas un ES tirgū.




Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Tirgus uzraudzības rezultāti

Testēšanas rezultāti:

Ugunsdzēsības aparāts VADER 1kg neatbilst tādai būtiskajai prasībai kā ugunsdzēsības spēja, tajā skaitā darba temperatūras efektīvajā diapazonā, ir konstatētas neatbilstības tā minimālajā darbības ilgumā, pildījuma atlikumā un kontroles vārsta darbībā.





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstošie ugunsdzēsības aparāti

Ugunsdzēsības aparāts: VADER, 1 kg, sērijas numurs VA 1309,
aparāta tips ABC pulvera, CE0029.
Ražotājs: SIA „Pro Tehnika”.
Izcelsme: Ķīna.

Testēšanā ir konstatēts, ka aparāts neatbilst būtiskajām prasībām.

Kontaktinformācija:
SIA „Pro Tehnika”,
Dārziema ielā 86, Rīgā,
tālr. 67245330.



Ugunsdzēsības aparāts: 1kg, ABC pulveris, 5A 21B C,
aparāta tips nav norādīts, CE0062.
Ražotājs: nav identificējams.
Izcelsme: Ķīna.
Importētājs: SIA “MULTIKOR”.

Nav pierādīta atbilstības novērtēšanas veikšana.

Kontaktinformācija:
SIA “FN SERVISS”,
Brīvības gatvē 204b, Rīgā.
Tālr. 67556799





Neatbilstošie ugunsdzēsības aparāti

Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ugunsdzēsības aparāts: 2kg, ABC pulveris, 13A 70B C,
aparāta tips OLT132, CE0062.
Ražotājs: nav identificējams
Izcelsme: Ķīna.
Importētājs: SIA "MULTIKOR".

Nav pierādīta atbilstības novērtēšanas veikšana.

Kontaktinformācija:
SIA "FN SERVISS",
Brīvības gatvē 204b, Rīgā.
Tāl. 67556799



Ugunsdzēsības aparāts: 6kg, ABC pulveris, 27A 183B C,
aparāta tips OLT 136, CE0036.
Uz aparāta korpusa norādīta informācija: CE0062.
Ražotājs: nav identificējams
Izcelsme: Ķīna
Importētājs: SIA "MULTIKOR".

Nav pierādīta atbilstības novērtēšanas veikšana.

Kontaktinformācija:
SIA "FN SERVISS",
Brīvības gatvē 204b, Rīgā.
Tāl. 67556799





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstošie ugunsdzēsības aparāti

Ja Jūsu rīcībā ir nonākuši šādi ugunsdzēsības aparāti:

- jāvēršas pie atbildīgā komersanta, kura kontaktinformācija ir norādīta pie noteiktās preces vai
- jāinformē PTAC pa tālruni 65452554 vai e-pastu ptac@ptac.gov.lv, vai izmantojot formu PTAC mājas lapā



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ieteikumi patērētājiem

- Izvēlēties ugunsdzēsības aparātus, uz kuriem ir skaidri norādīts ražotājs;
- Pārliecināties, ka ugunsdzēsības aparāti ir identificējami - ir norādīts modeļa nosaukums, tips vai sērija;
- Uz ugunsdzēsības aparāta ir atrodama skaidra lietošanas/izmantošanas pamācība valsts valodā un tā nav pretrunā ar aparāta konstrukciju;
- Rūpīgi iepazīties un ievērot lietošanas instrukciju un nosacījumus;
- Izvēlēties precī ar CE marķējumu.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Dūmu signalizācijas ierīces



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Normatīvo aktu prasības

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulas (ES) Nr.305/2011 ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK
- Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”
- Ministru Kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”
- Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumi Nr.187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi”



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs


Galvenās prasības

Marķējums uz pašas ierīces:

- CE zīme
- Ražotāja identifikācija, kontaktinformācija
- Atsauce uz standartu
(EN 14604 un/vai EN 54 sērijas standarti)

Klāt pievienoti dokumenti:

- Lietošanas instrukcija
- Eksploatācijas īpašību deklarācija

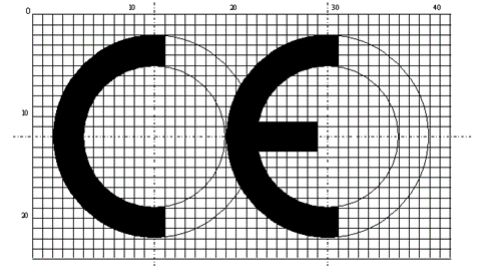



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Īpašās prasības

- Uz dūmu signalizācijas ierīces ar nomaināmo bateriju jābūt informācijai par prasībām baterijai un datumam, kad baterija ir jāmaina (parasti zem vāciņa)



- Gadījumā, ja baterija no ierīces ir izņemta, jādarbojas vizuālam, mehāniskam vai dzirdamam brīdinājumam:
 - redzams brīdinājuma signāls
 - vāciņu nav iespējams aizvērt bez baterijas
 - detektoru nav iespējams uzstādīt uz pamatnes bez baterijas



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Prasības lietošanas instrukcijai

Lietošanas instrukcijai jāietver norādījumi:

- par izvietojumu telpā
- par instalāciju un par tehnisko apkopi
- par to kā veikt baterijas nomaiņu, kā pārbaudīt ierīces darbību pēc nomaiņas, kā atpazīt brīdinājuma signālus par baterijas enerģijas līmeni

Instrukcijai jābūt latviešu valodā



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Tirgus uzraudzība

Eiropas kopprojekts

Piedalījās: Čehija, Nīderlande, Portugāle, Austrija, Latvija, Malta, Lietuva

Pavisam testētas **20 dūmu signalizācijas ierīces**

Pārbaudītie raksturlielumi:

- atkarība no virziena
- sākotnējais jūtīgums
- uguns jūtīgums (koks, kokvilna, poliuretāns, heptāns)
- skaņas signāla stiprums
- detektora darbība pie zema baterijas līmeņa

7 – nopietns risks

4 no tām nav laistas tirgū saskaņā ar Regulu Nr.305/2011

- nav CE zīmes marķējuma
- neatbilstošs CE zīmes marķējums



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Tirgus uzraudzība Latvijā

Eiropas kopprojekta ietvaros testēti 3 modeļi

Konstatētas nelielas atkāpes no standarta prasībām,
kuras izvērtējot secināts, ka tās nerada risku to
lietotājiem

Administratīvās pārbaudes:

2013.g.

Pārbaudīti 9 modeļi

1 modelis (46 vienības) izņemtas no tirgus

2015.g.

Pārbaudīti 16 modeļi

1 modelis (13 vienības) izņemtas no tirgus



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ieteikumi patērētājiem

Pievērst uzmanību pazīmēm, kas var liecināt par problēmām:

- Konstrukcija nav simetriska
- Korpuss ir pilnībā noslēgts
- Problēmas ar marķējumu





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

PALDIES PAR UZMANĪBU!

